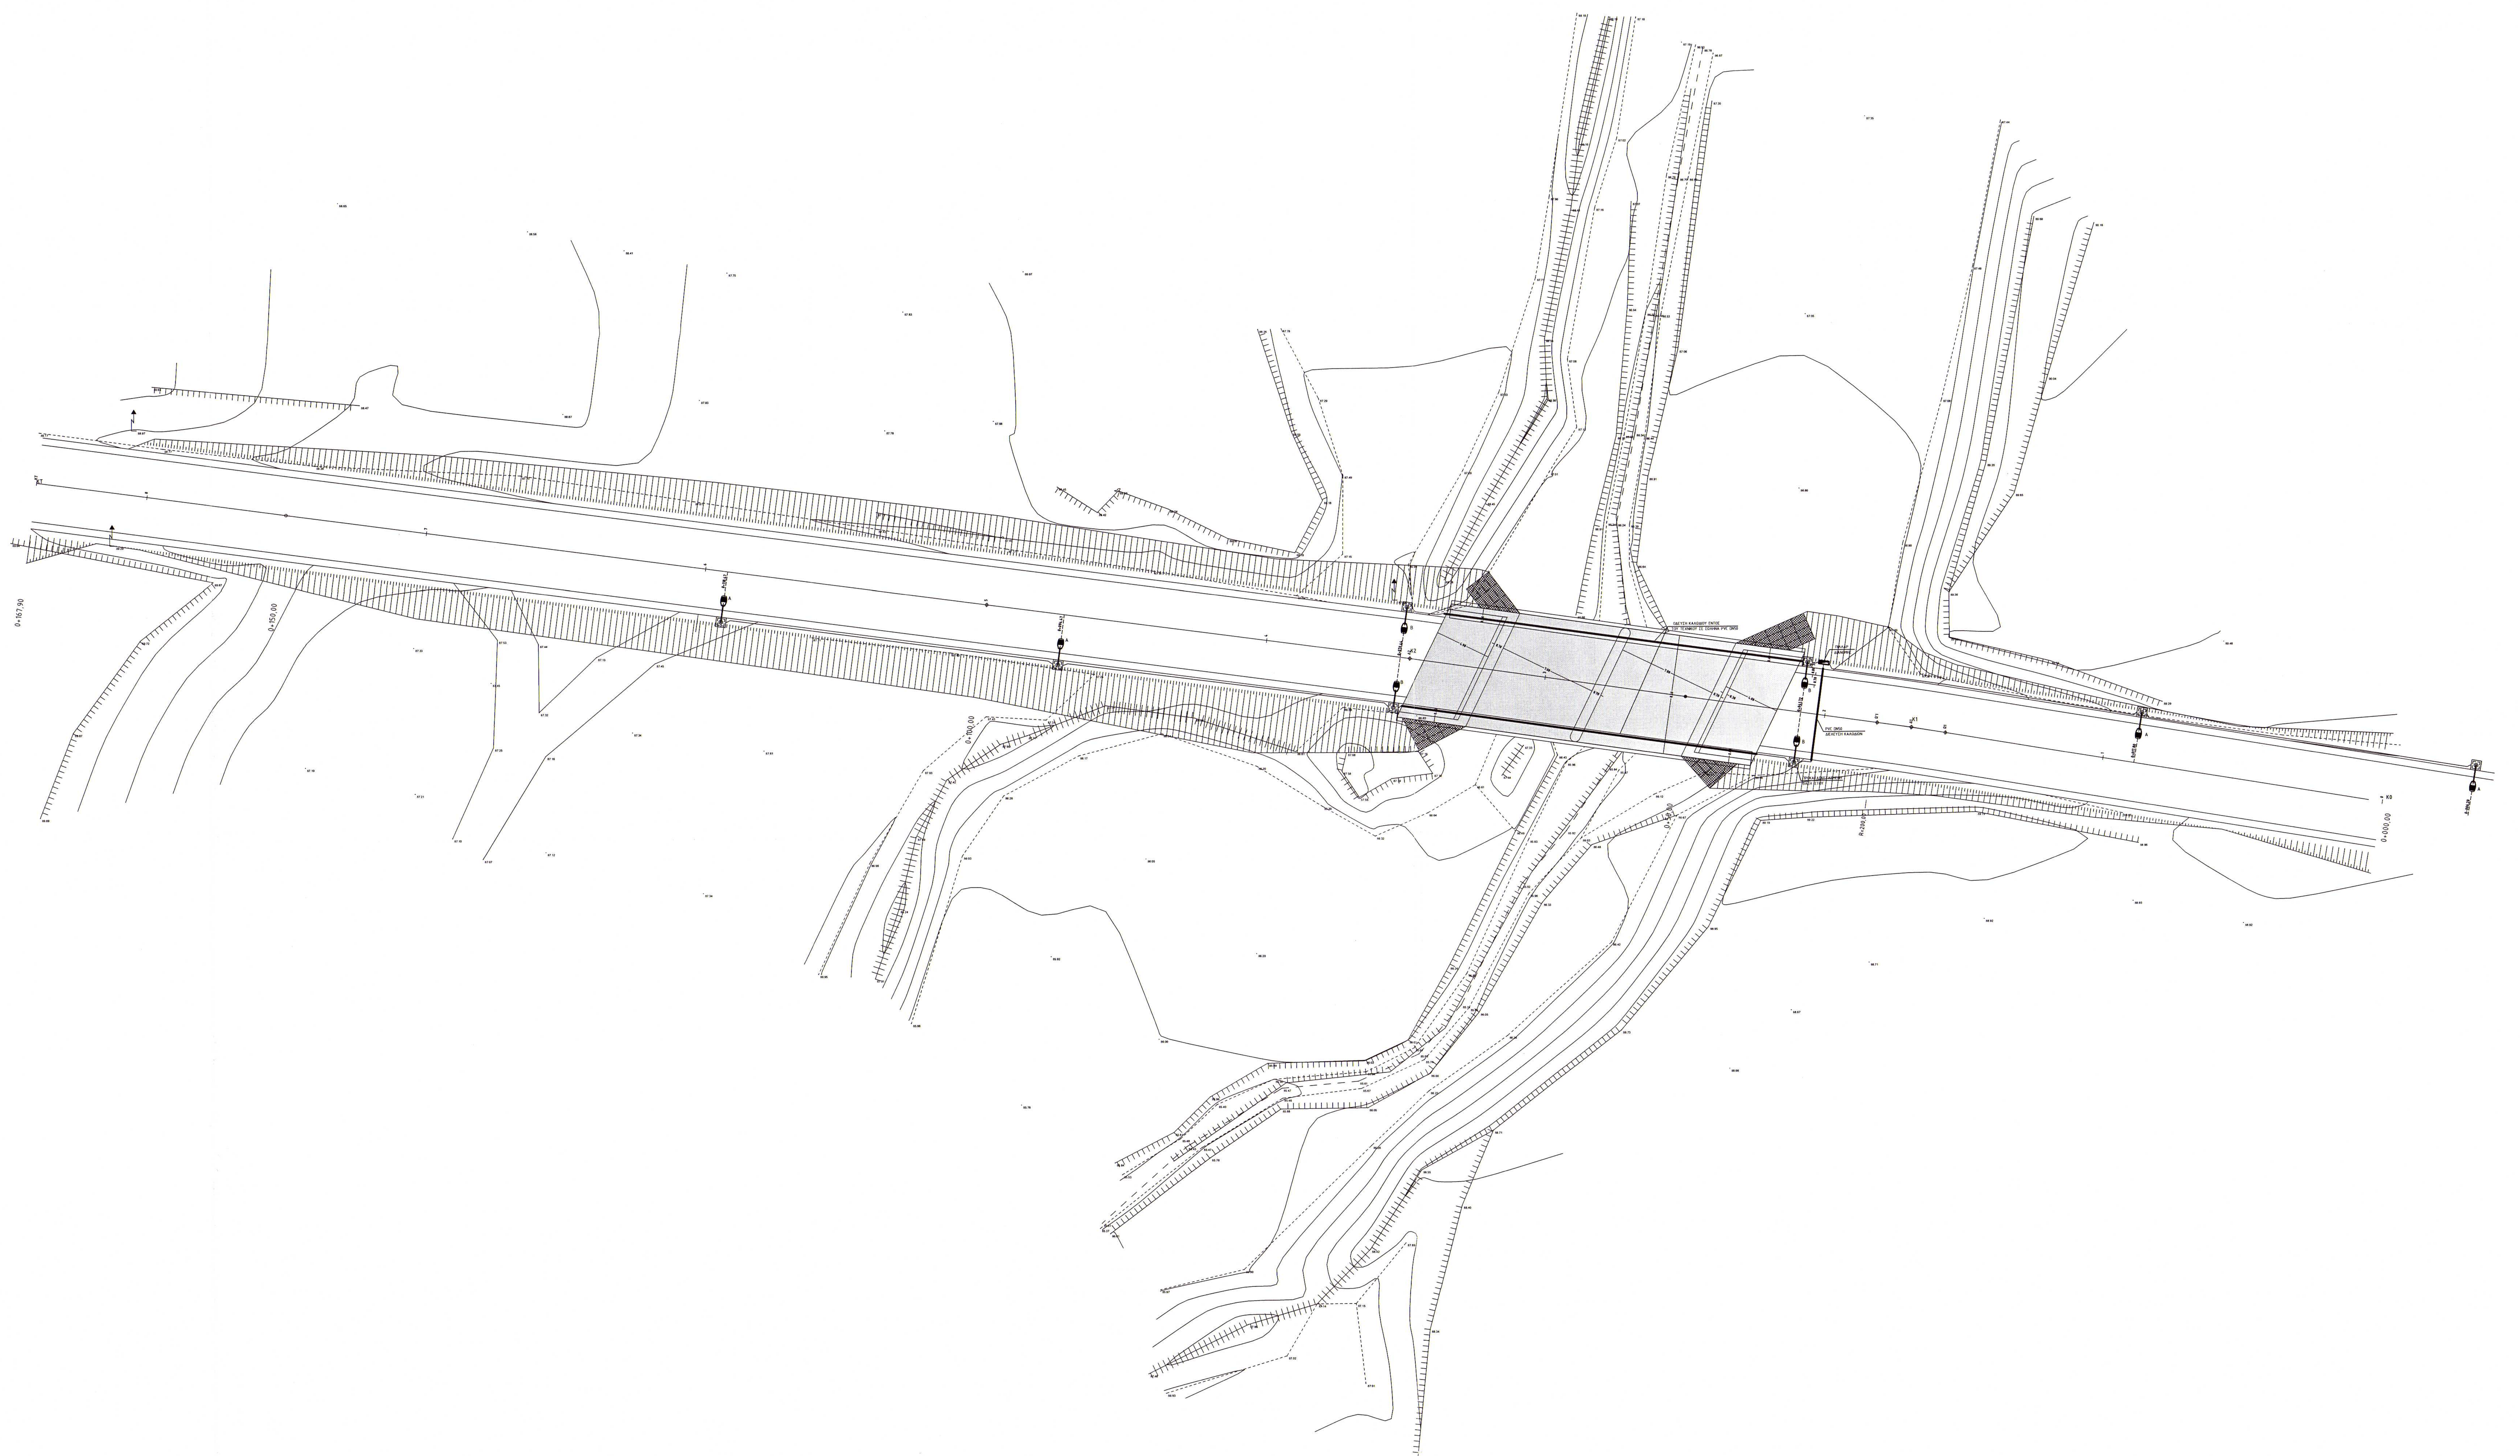

ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 7 m ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ~1.15 m ΜΕ ΚΛΙΣΗ 5o ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΘΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 0.70m ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η ΔΕΣΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ MEDIUM CUT-OFF, ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 K & CRI>70

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Α: ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 8050 lm

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Β: ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 7950 lm

(ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΡΟΕΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ)

ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 7 m

ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΘΑ ΕΔΡΑΖΩΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ.

ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 1.00m.

Ο ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25 mm2 ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.50m

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ Α': ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΑΦΝΩΝΑ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Κ Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:
ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ "2" ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 2-Γ(63)001/Α0

Εγκρίθηκε με την αρ. 281/5.8.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/200

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΣΑΡΑΚΥΡΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 25105 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30 - ΣΕΡΡΕΣ, ΤΗΛ. 2321020745 Δ. ΣΑΡΑΚΥΡΟΥ Μ-Η ΜΗΧ/ΚΟΣ	Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.

ΞΑΝΘΗ, 9/08/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις της «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» που απορρέουν από την 03.06.2022 ΠΣ και ως προς τα ελάχιστα επίπεδα εμπειρίας των μελετητών

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ